Superficie utile di misura del campione:

1,97 m^2

Volume della camera emittente:

57,0 m^3

Volume della camera ricevente:

69,0 m^3

Tipo di rumore:

Rosa

Tipo di filtro:

⅓ d'ottava

Esito della prova:

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze comprese fra 100 Hz e 3150 Hz:

$$R_w = 34 \text{ dB}$$

Bande di frequenze con scarto sfavorevole maggiore di 8 dB:

//

Termini di correzione:

$$C = 0 \text{ dB}$$
$$C_{tr} = 0 \text{ dB}$$

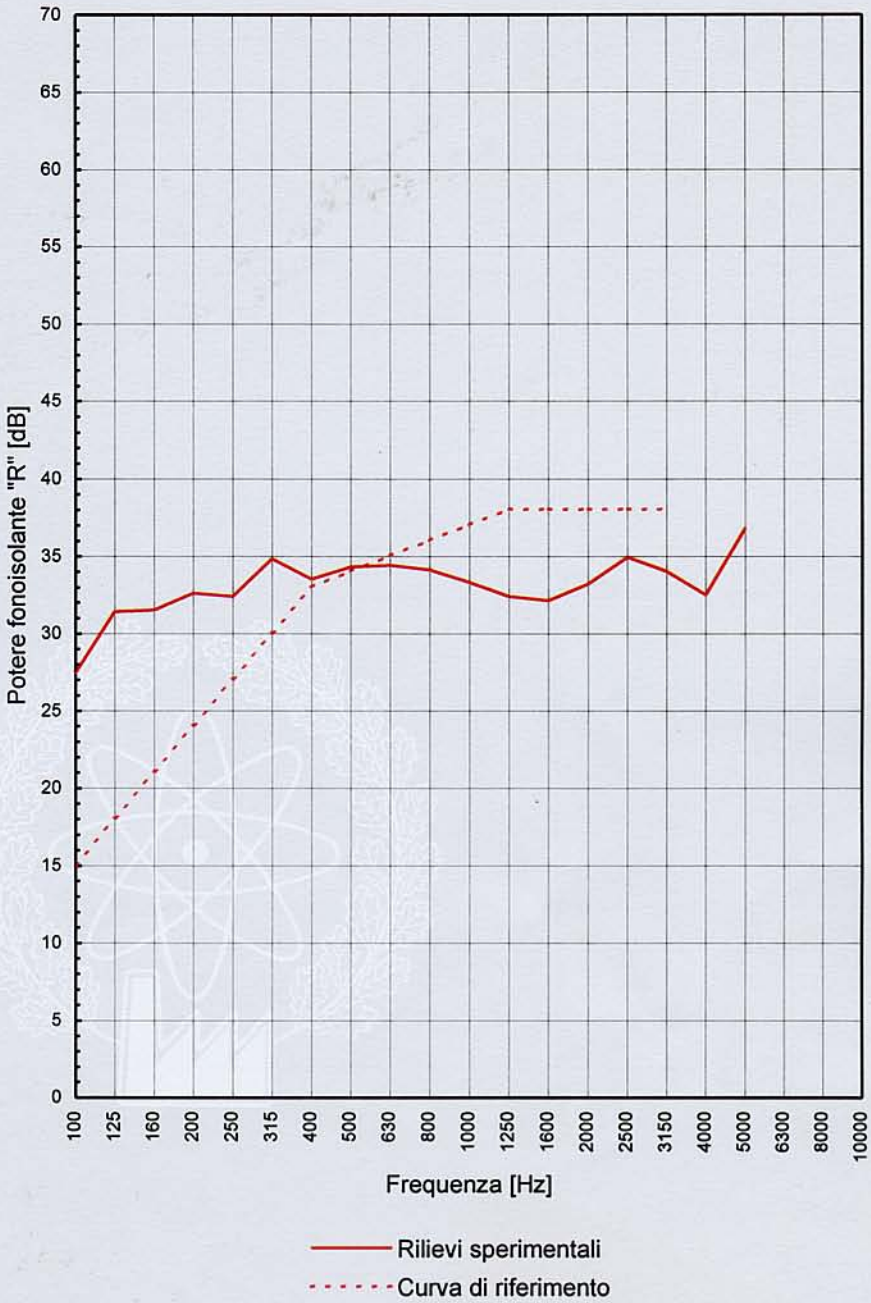

Il Responsabile Tecnico di Prova (Geom. Omar Nanni)

Il Responsabile del Laboratorio di Acustica e Vibrazioni (Dott. Andrea Bruschi)

Il Presidente o l'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Iommi

ISTITUTO GIORDANO - RICERCHE - LABORATORIO DI ACUSTICA - BELLARIA - ITALIA